

N°	Volume à stocker en m3	Surface en ha	Débit de fuite (L/s)	Période de retour	Secteur
1	222	0,92	2,76	30 ans	Mané Hergo
2	245	1,01	3,03	30 ans	Trenen Bras
3	97	0,40	1,20	30 ans	Kergroix
4	302	1,25	3,75	30 ans	Pont Beliec


COMMUNE DE LANVAUDAN PLAN LOCAL D'URBANISME

PLU approuvé le 13 juin 2019



Annexe 6a

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

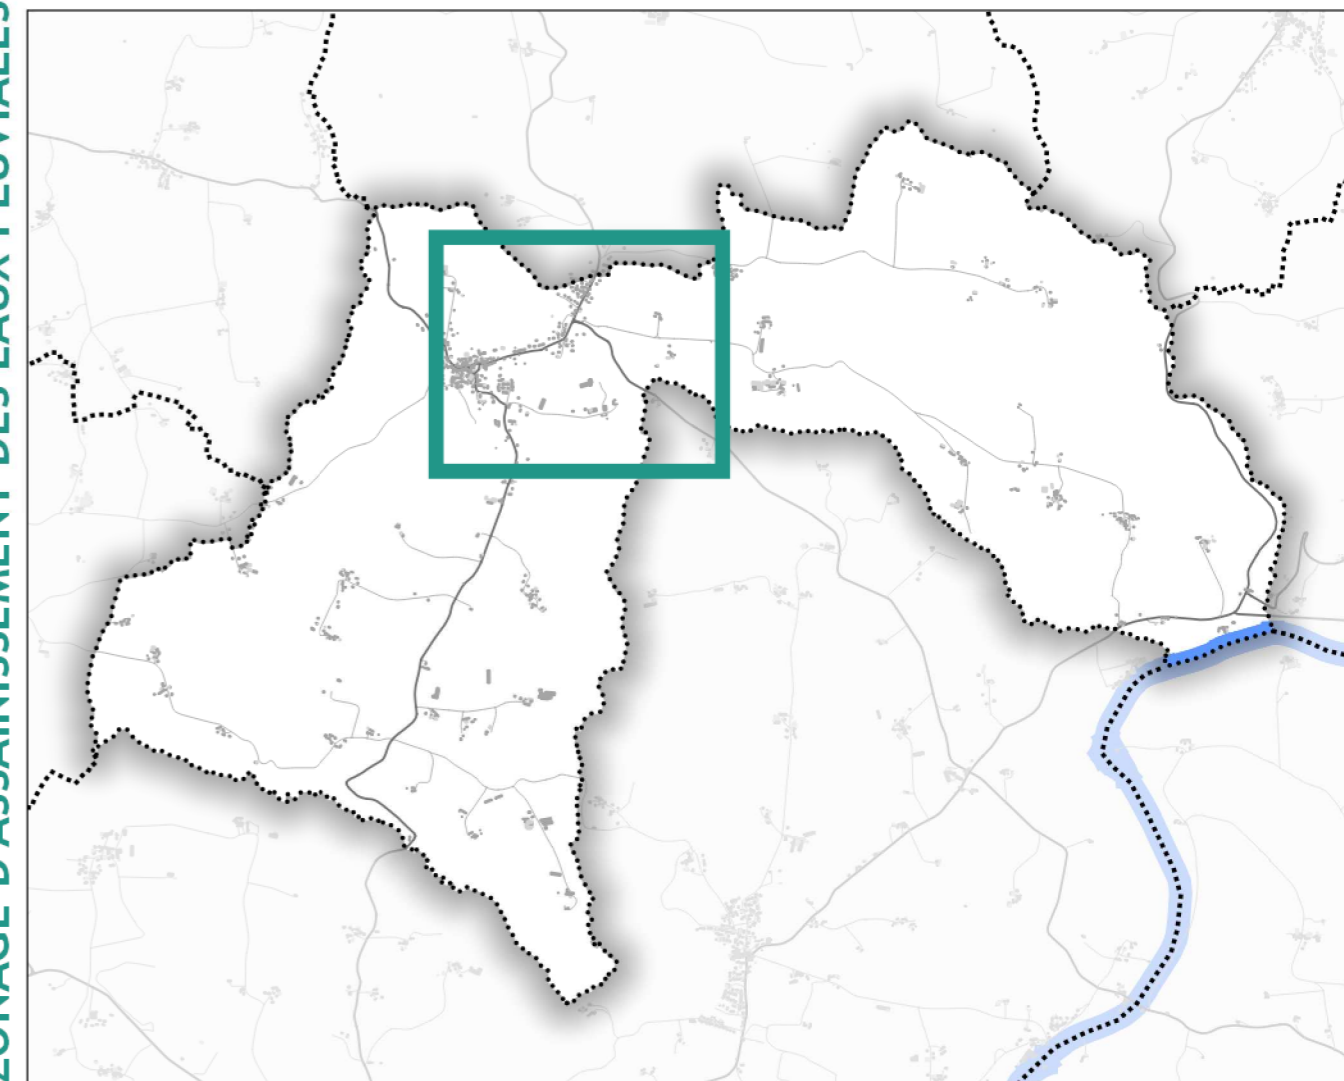

échelle : 1/2 500

Vu pour être annexé à la
délibération du Conseil Municipal
du 13 juin 2019
Le Maire,
Serge GAGNEUX



LORIENT
AGGLOMÉRATION
Pôle AET

LÉGENDE

Zonage d'assainissement des eaux pluviales

0 50 100 150 200 m